111

Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO ALTERATIONS!
Wildbad 12/CH/N/ 250363a

ZF / IF: AM 460kHz FM 6,75MHz
Gleichspannungsmessung mit Voltmeter Ri ≧ 20k Ω/V
D.C. VOLTAGE TEST WITH VOLTMETER Ri ≧ 20k Ω/V

Widerstände
RESISTORS
0,03W
1/10W
1/4W
1/2W
1W
2W
4W
5W

Kondensatoren
CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0,001MF
1µ = 1MF

Filter-Anschlüsse
(von unten)
IF-TRANSF. CONNECTIONS
(from below)

Röhren-Fassungen
(von unten)
TUBE SOCKETS
(from below)

Meß-Buchse
(von oben)
TEST SOCKET
(from above)

FM-Tuner

ECC 85
Rö. 101

EM 84
Rö. 302

EBF 89
Rö. 301

ECH 81
Rö. 1

ECL 86
Rö. 401

Gehäuse-Dipol
CABINET DIPOLE

Antennen-schaltbuchse

Ferrit-Antenne
FERRITE ANTENNA

Höhen
Treble

Lautst.
VOLUME

Bass

Bandbreite
BANDWIDTH

Drucktastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY

U 87... 104MHz
K 5,9... 18,5MHz
M 510... 1630kHz
L 145... 360kHz
Sprache/ VOICE
Ein/ON
Aus/OFF
S601, S601', S601"

a = Arbeitskontakt/OPERATING CONTACT
r = Ruhekontakt/RESTING CONTACT

N = Wildbad 12 Nord

Si. 401	0,05A	50mA	CEE
Si. 601	T0,4A	T630mA	CEE/220V
Si. 602	T0,7A	T800mA	CEE/120V
Si. 621	6A	6 A	CEE

S = Wildbad 12 CH

C3/22p → 27p
Zusätzlich/ADDITIONAL
C5/ 3p
L9
S3, S3'

Netz 50-60Hz max. 50W
LINE 50-60cps

Sicherung/FUSE
601 = T0,4A 220V
602 = T0,7A 120V

SABA

Wildbad 12
Wildbad 12 CH
Wildbad 12 Nord

SABA-SERVICE-ORGANISATION

Printed in Western Germany VSO 472066380 R

111

Gedruckte Schaltung · Printed Circuit

Bestückungsseite · Component Side

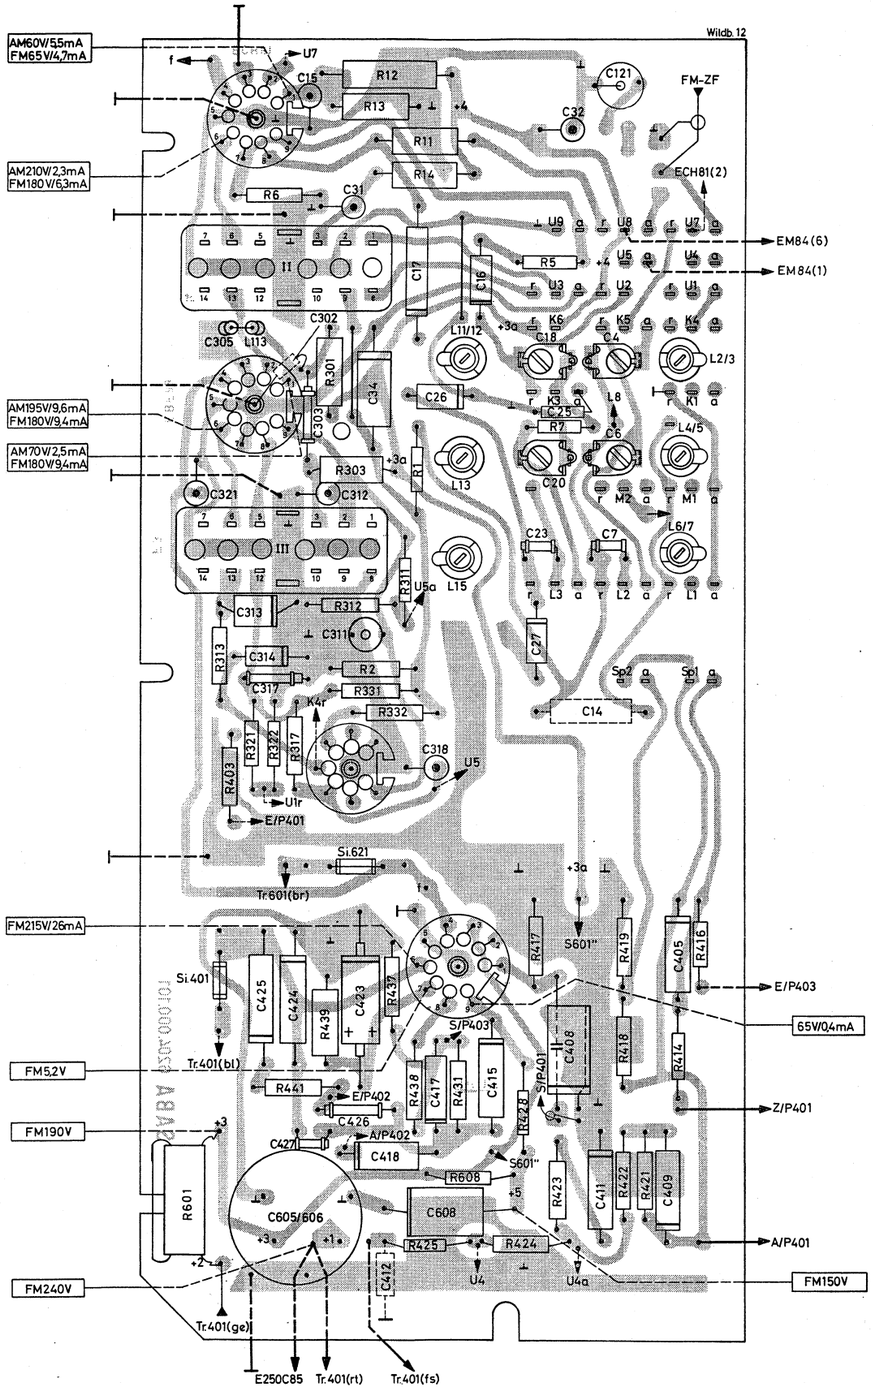

Gedruckte Schaltung · Printed Circuit

Lötseite · Soldering Side